


Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.Н. Максименко

Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Реуцкий

**Графики
для настройки нерегулируемых систем отопления
на отопительный период 2023/2024 года**

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1

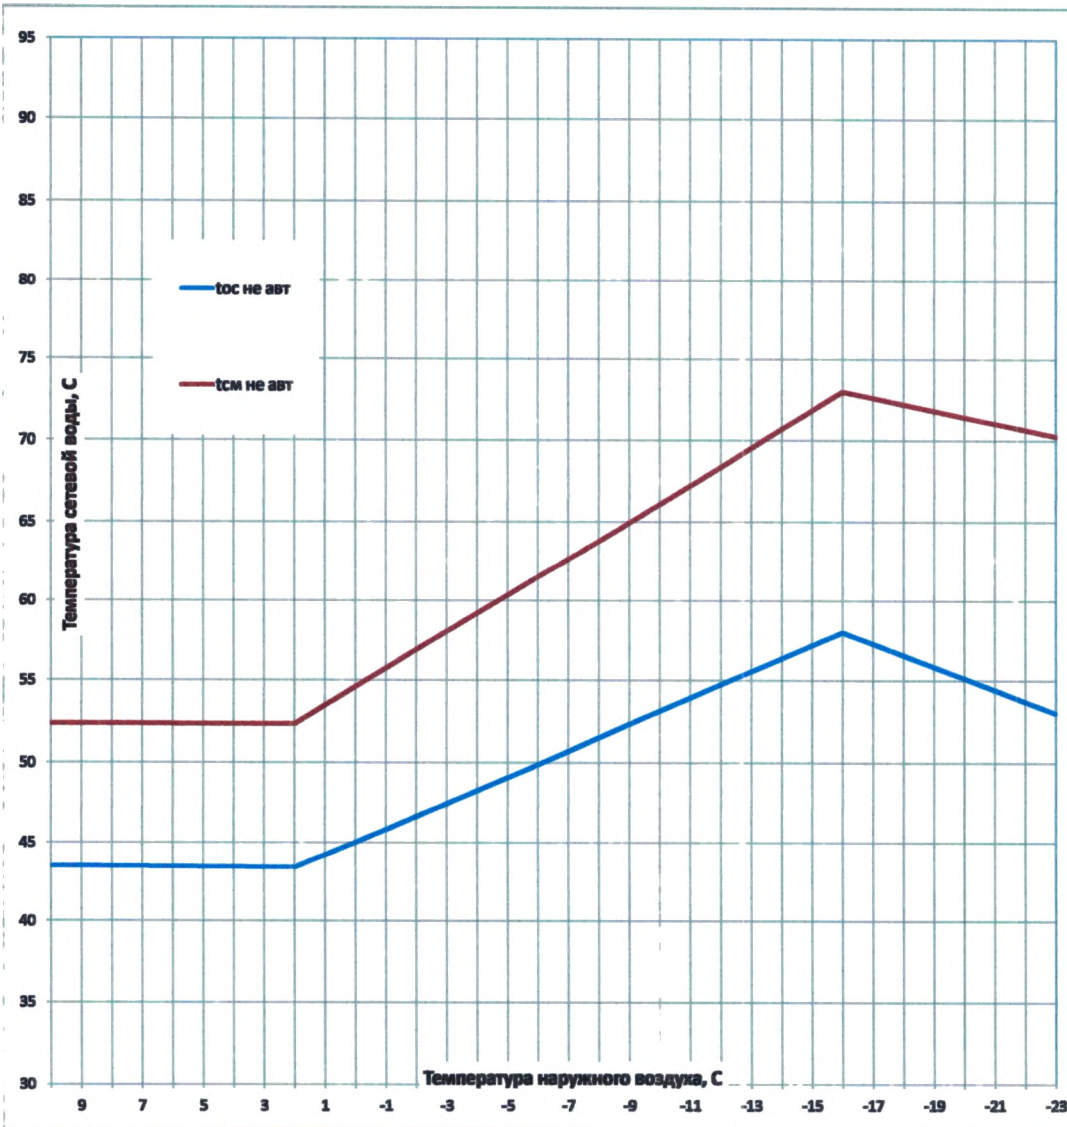

$t_{вн}$	$t_{сн}$ не авт	$t_{об}$ не авт
-23	53	70
-22	54	71
-21	54	71
-20	55	71
-19	56	72
-18	57	72
-17	57	73
-16	58	73
-15	57	72
-14	56	71
-13	56	70
-12	55	68
-11	54	67
-10	53	66
-9	52	65
-8	52	64
-7	51	63
-6	50	62
-5	49	60
-4	48	59
-3	47	58
-2	47	57
-1	46	56
0	45	55
1	44	53
2	43	52
3	43	52
4	43	52
5	43	52
6	43	52
7	43	52
8	43	52
9	43	52
10	44	52

$t_{сн}$ не авт - температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для нерегулируемых узлов

$t_{об}$ не авт - температура обратной сетевой воды из системы отопления для нерегулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борщук