

Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " _____ 202_ г. _____ Д.И. Максименко


Директор
КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " _____ 202_ г. _____ А.С. Каташ

Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " _____ 202_ г. _____ С.С. Реуцкий

Графики

для настройки систем автоматического регулирования отопления
на отопительный период 2023/2024 года (система автоматики без циркуляционных насосов)

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1

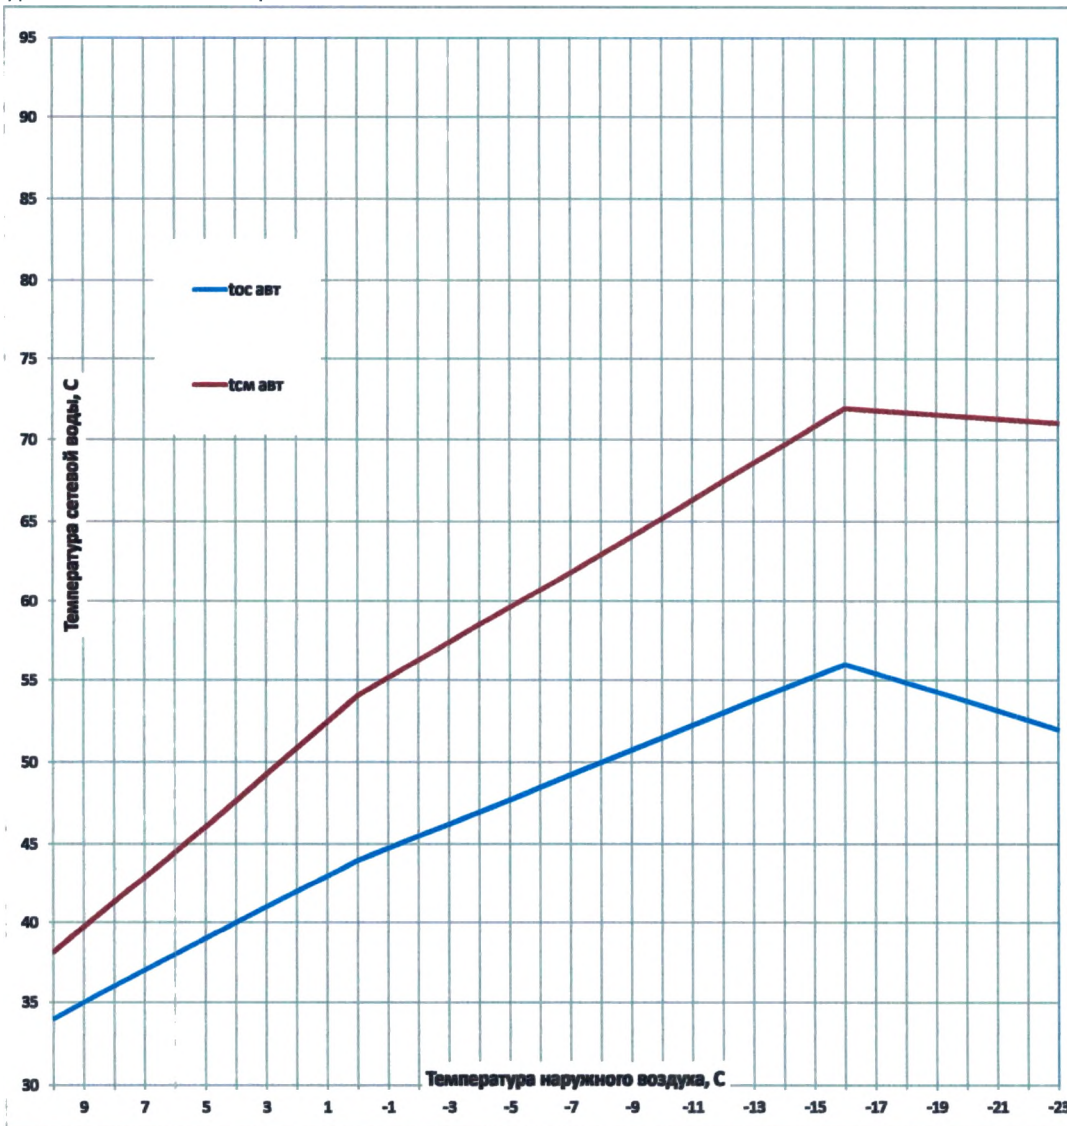

$t_{н}$	$t_{см авт}$	$t_{ос авт}$
-23	52	71
-22	53	71
-21	54	72
-20	54	72
-19	55	72
-18	55	72
-17	55	72
-16	56	72
-15	56	71
-14	56	70
-13	55	69
-12	55	69
-11	54	67
-10	53	66
-9	52	65
-8	51	64
-7	50	62
-6	49	61
-5	48	60
-4	47	59
-3	46	57
-2	45	56
-1	45	55
0	44	54
1	43	53
2	42	52
3	41	50
4	40	48
5	39	46
6	38	45
7	37	43
8	36	41
9	36	41
10	34	38

tсм авт- температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

tос авт- температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " _____ 202_ г. _____ А.И. Верниковский

Главный инженер КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " _____ 202_ г. _____ Ю.В. Борщак