


Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.И. Максименко

Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Рудкий

**Графики
для настройки систем автоматического регулирования отопления
на отопительный период 2023/2024 года (ЦТП-73)**

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

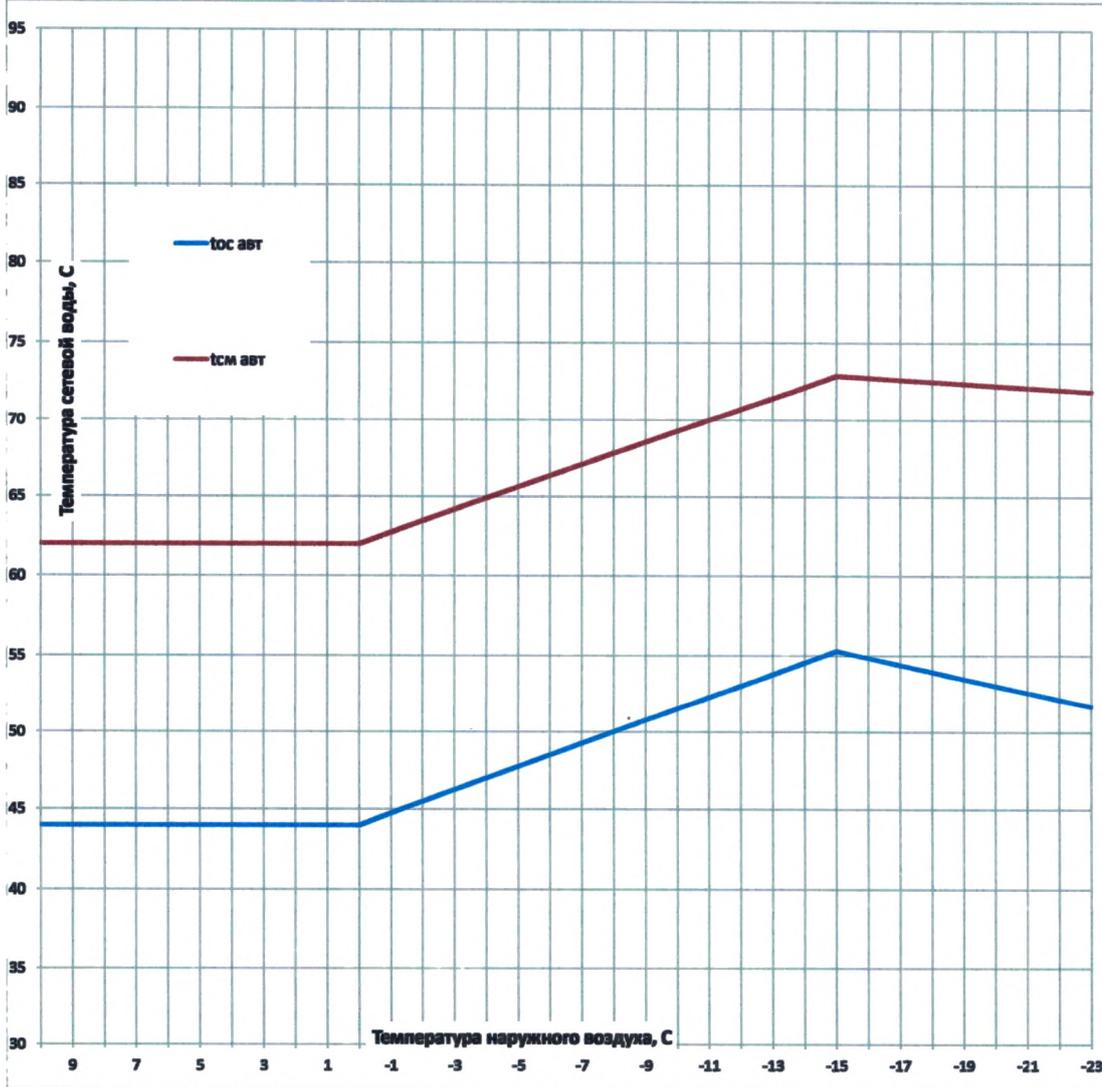

$t_{нв}$	$t_{ос авт}$	$t_{см авт}$
-23	52	72
-22	52	72
-21	53	72
-20	53	72
-19	54	72
-18	54	73
-17	54	73
-16	55	73
-15	55	73
-14	54	72
-13	54	71
-12	53	69
-11	52	68
-10	51	67
-9	50	66
-8	50	65
-7	49	64
-6	48	62
-5	47	62
-4	46	62
-3	46	62
-2	45	62
-1	44	62
0	44	62
1	44	62
2	44	62
3	44	62
4	44	62
5	44	62
6	44	62
7	44	62
8	44	62
9	44	62
10	44	62

$t_{см авт}$ - температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

$t_{ос авт}$ - температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борщик