


Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.И. Максименко

Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Герцкий

Графики для настройки нерегулируемых систем отопления на отопительный период 2023/2024 года

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

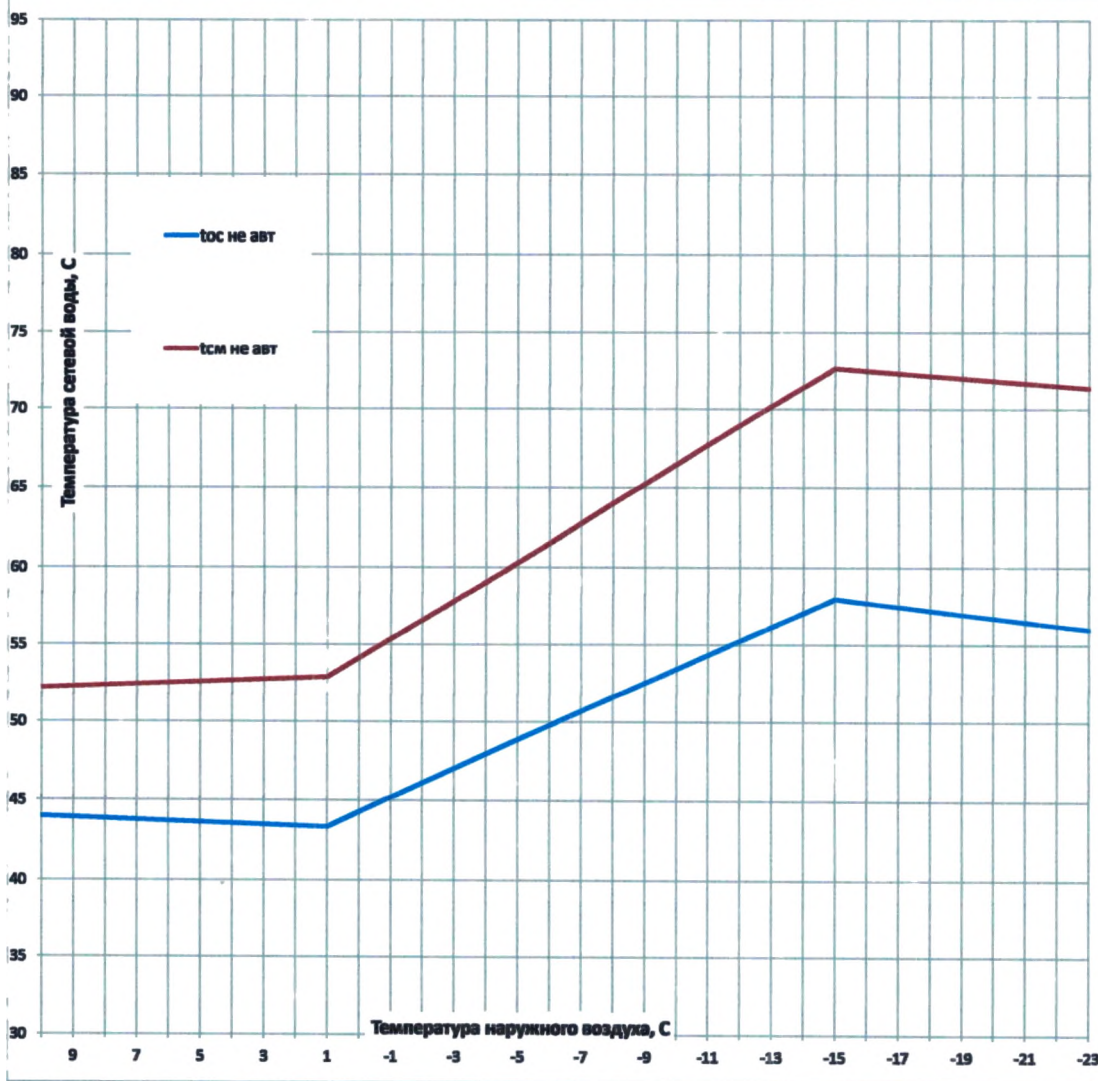

$t_{\text{см не авт}}$ - температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для нерегулируемых узлов

$t_{\text{ос не авт}}$ - температура обратной сетевой воды из системы отопления для нерегулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭЭ
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борщик