

Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.И. Максименко


Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Реуцкий

Графики

для настройки систем автоматического регулирования отопления
на отопительный период 2023/2024 года (с циркуляционными насосами, независимая схема)

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

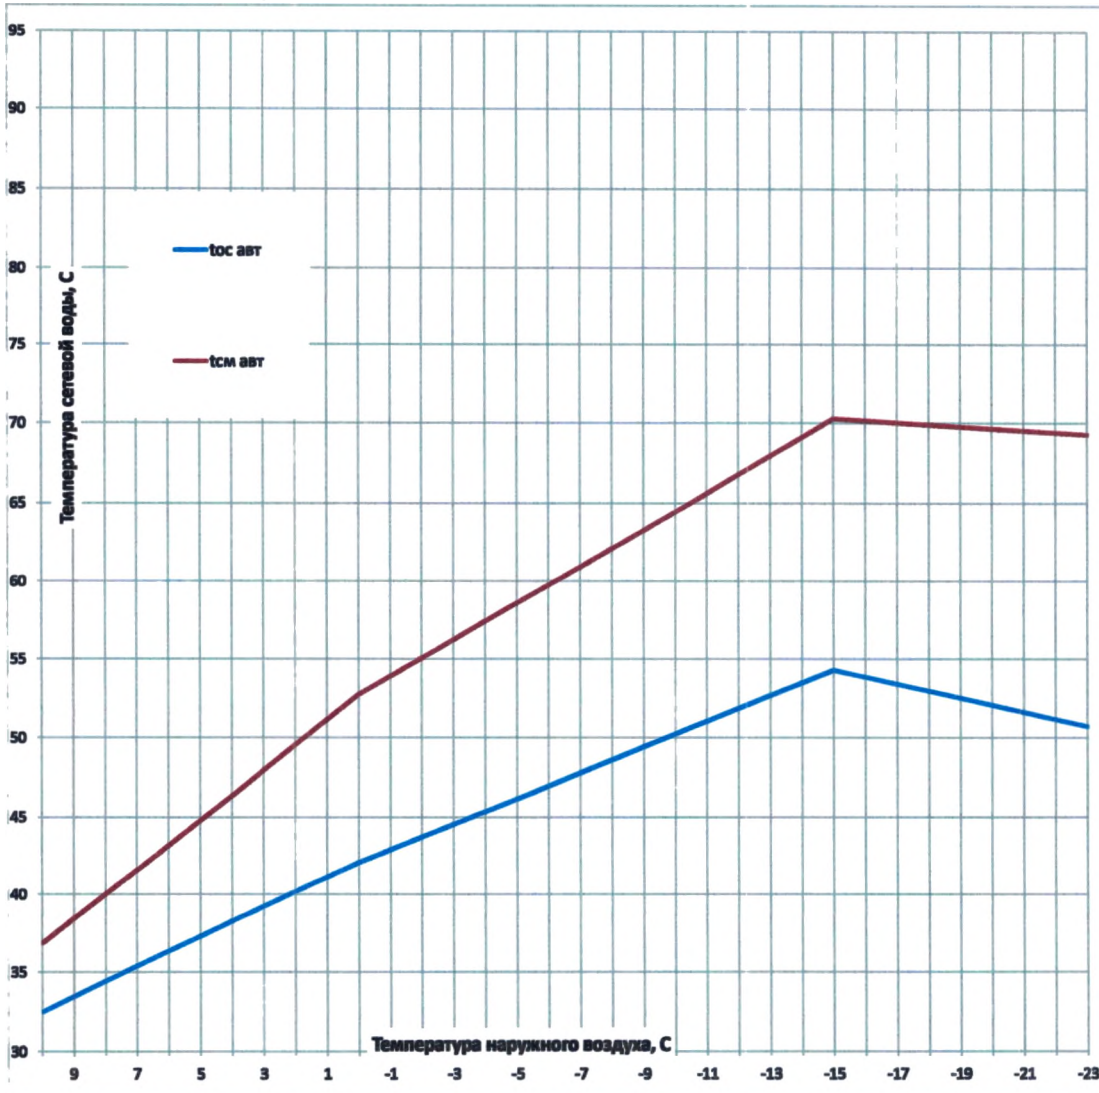

t _{нр}	t _{см авт}	t _{об авт}
-23	51	69
-22	51	69
-21	52	70
-20	52	70
-19	53	70
-18	53	70
-17	53	70
-16	54	70
-15	54	70
-14	53	69
-13	53	68
-12	52	67
-11	51	66
-10	50	64
-9	49	63
-8	49	62
-7	48	61
-6	47	60
-5	46	59
-4	45	57
-3	45	56
-2	44	55
-1	43	54
0	42	53
1	41	52
2	40	50
3	39	48
4	38	47
5	37	45
6	36	43
7	35	42
8	34	40
9	33	38
10	33	37

t_{см авт}- температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

t_{об авт}- температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борщук