

Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.И. Максименко


Директор
КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Бруцкий

Графики

для настройки систем автоматического регулирования отопления
на отопительный период 2023/2024 года (с циркуляционными насосами, независимая схема)

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1

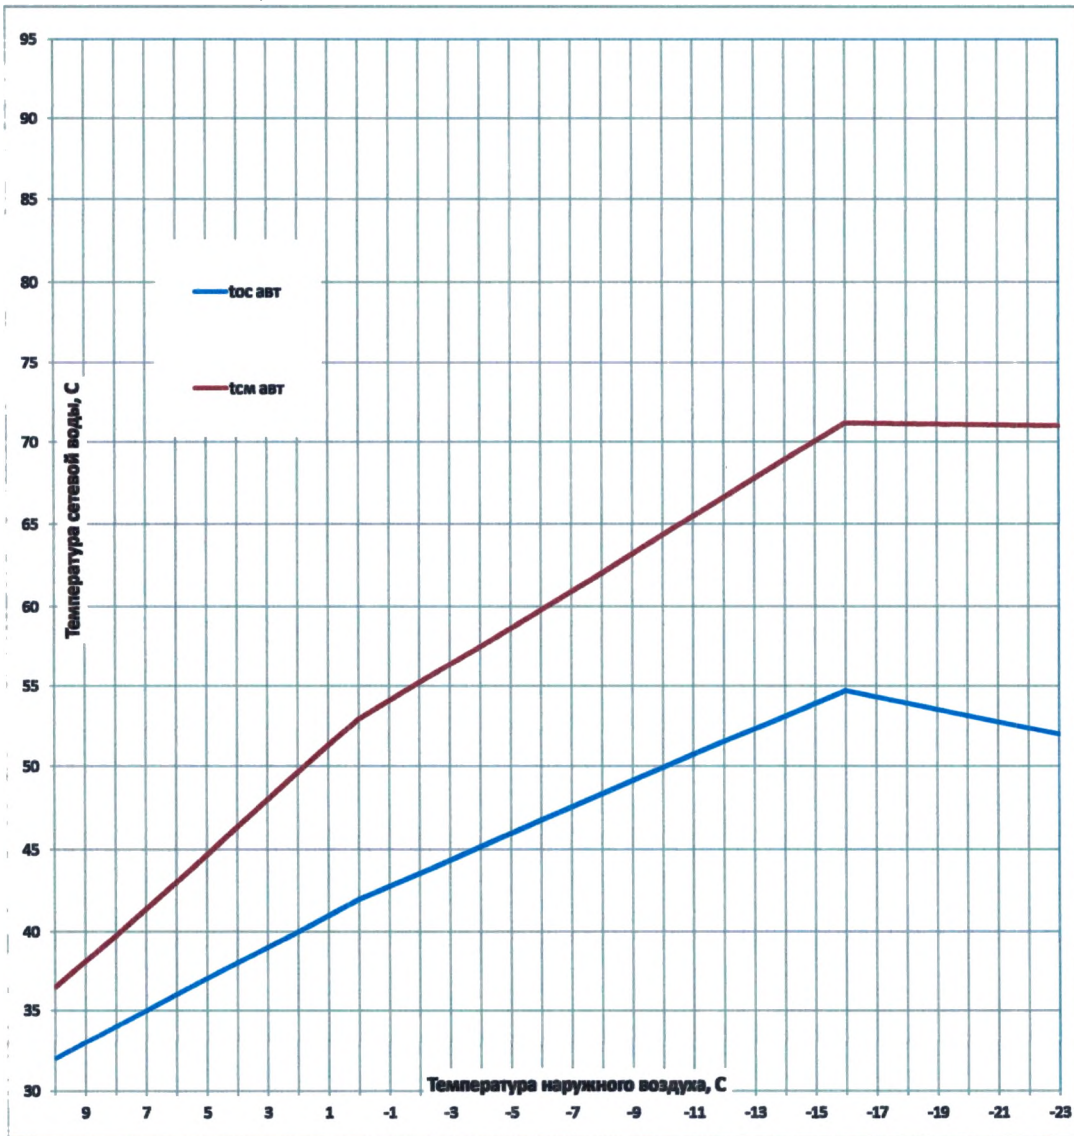

$t_{н}$	$t_{см авт}$	$t_{ос авт}$
-23	52	71
-22	52	71
-21	53	71
-20	53	71
-19	54	71
-18	54	71
-17	54	71
-16	55	71
-15	54	70
-14	53	69
-13	52	68
-12	52	67
-11	51	65
-10	50	64
-9	49	63
-8	48	62
-7	48	61
-6	47	60
-5	46	59
-4	45	58
-3	44	56
-2	44	55
-1	43	54
0	42	53
1	41	52
2	40	51
3	39	49
4	38	47
5	37	45
6	36	43
7	35	41
8	34	40
9	33	38
10	32	36

tсм авт- температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

tос авт- температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борицкий