


Первый заместитель председателя  
Бобруйского горисполкома  
" " 202 г. Д.И. Максименко

Директор  
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"  
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора-  
главный инженер  
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"  
" " 202 г. С.В. Реуцкий

**Графики  
для настройки систем автоматического регулирования отопления  
на отопительный период 2023/2024 года (ЦТП-71, 72, 127)**

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

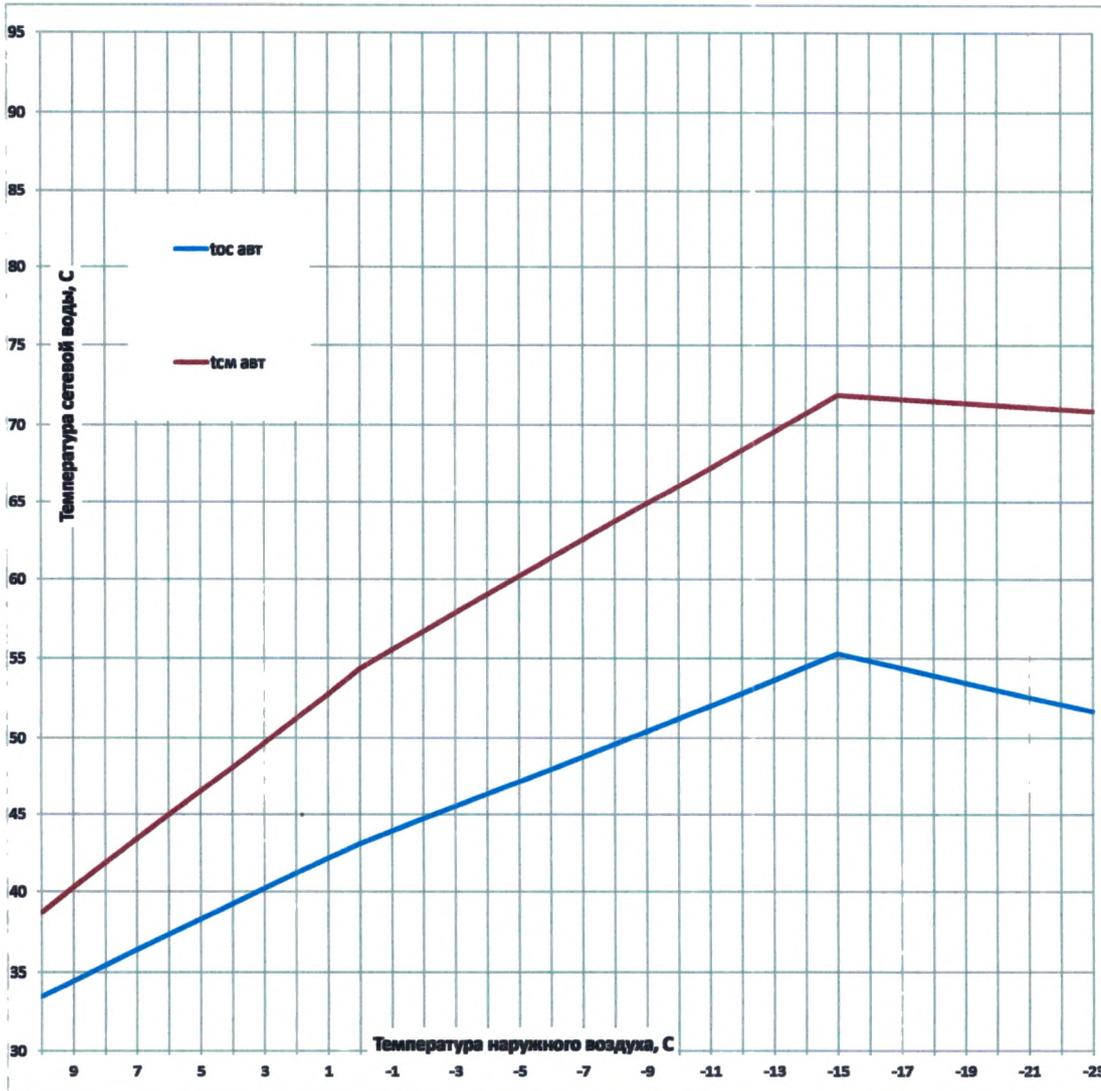

$t_{нар}$	$t_{об авт}$	$t_{см авт}$
-23	52	71
-22	52	71
-21	53	71
-20	53	71
-19	54	71
-18	54	72
-17	54	72
-16	55	72
-15	55	72
-14	54	71
-13	54	70
-12	53	68
-11	52	67
-10	51	66
-9	50	65
-8	50	64
-7	49	63
-6	48	61
-5	47	60
-4	46	59
-3	46	58
-2	45	57
-1	44	56
0	43	54
1	42	53
2	41	51
3	40	50
4	39	48
5	38	47
6	37	45
7	36	44
8	35	42
9	34	40
10	34	39

$t_{см авт}$ - температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

$t_{об авт}$ - температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО  
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"  
" " 202 г. Ю.В. Борщук