

Первый заместитель председателя
Бобруйского горисполкома
" " 202 г. Д.И. Максименко


Директор
КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.С. Феуцкий

Графики

для настройки систем автоматического регулирования отопления
на отопительный период 2023/2024 года (система автоматики без циркуляционных насосов)

Для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

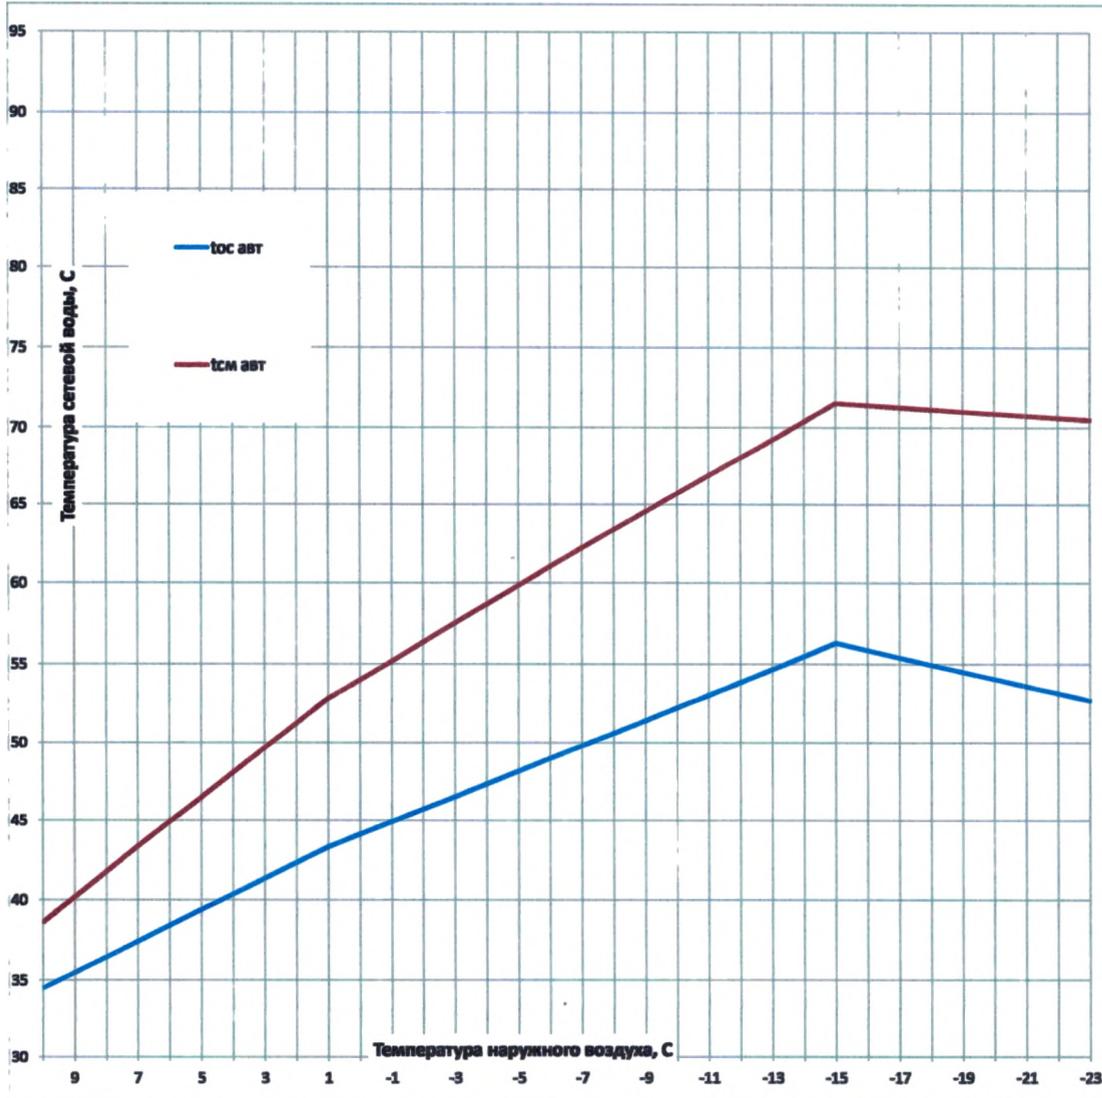

$t_{нв}$	$t_{ос\ авт}$	$t_{см\ авт}$
-23	53	71
-22	53	71
-21	54	71
-20	54	71
-19	55	71
-18	55	71
-17	55	71
-16	56	71
-15	56	72
-14	55	70
-13	55	69
-12	54	68
-11	53	67
-10	52	66
-9	51	65
-8	51	63
-7	50	62
-6	49	61
-5	48	60
-4	47	59
-3	47	58
-2	46	56
-1	45	55
0	44	54
1	43	53
2	42	51
3	41	50
4	40	48
5	39	47
6	38	45
7	37	43
8	36	42
9	35	40
10	35	39

$t_{см\ авт}$ - температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

$t_{ос\ авт}$ - температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 202 г. А.И. Верниковский

Главный инженер КПГУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Бориниц