


Первый заместитель директора-
главный инженер
ГП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В.Борищук

**Режим работы котельной Семенова
расположенной по адресу: г.Бобруйск, ул.Семенова,32А
на отопительный период 2023/2024 года**

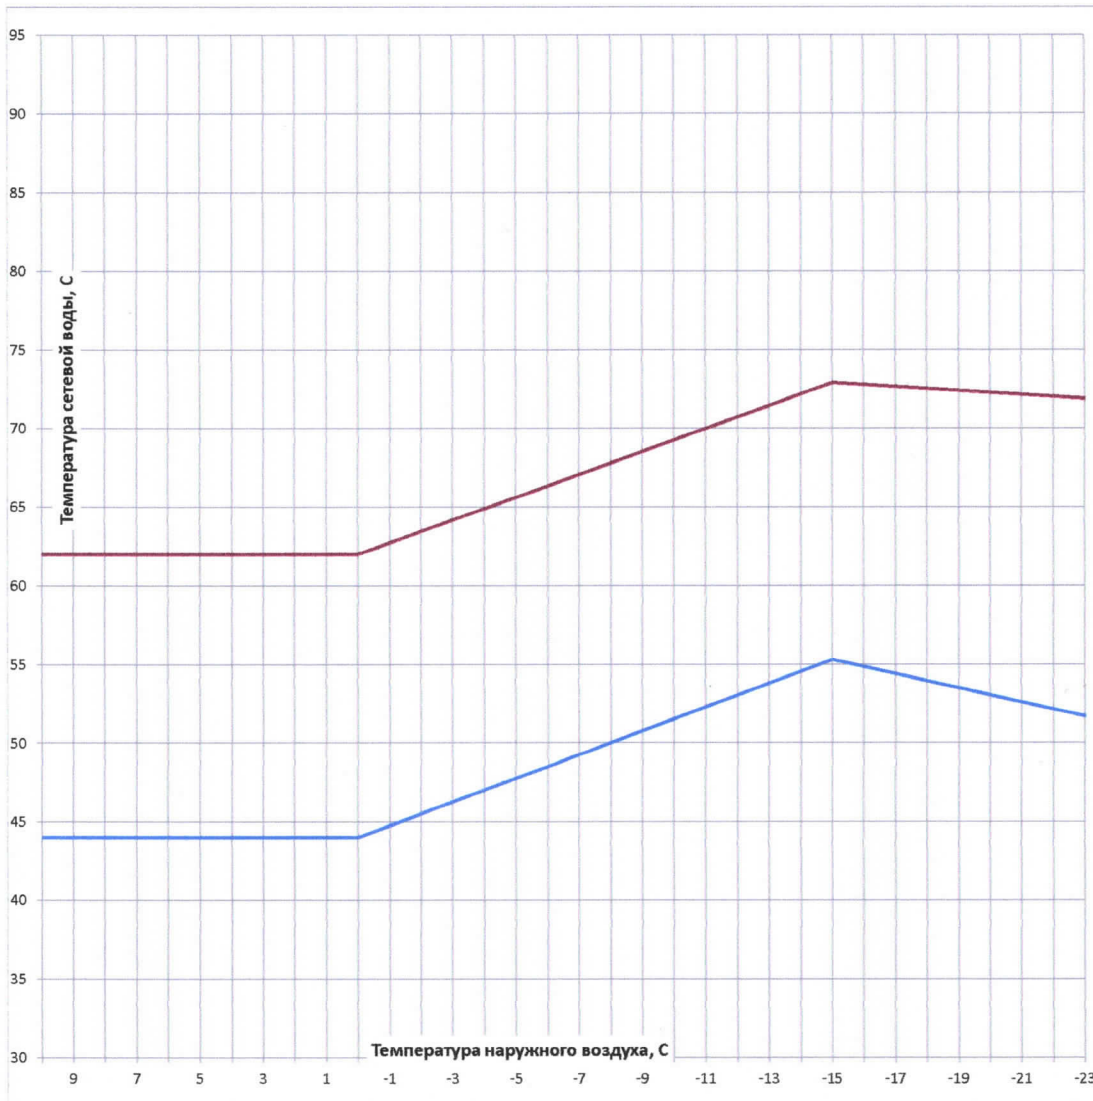

| t _{нв.} | t _{обр.} | t _{пол.} |
|------------------|-------------------|-------------------|
| -23 | 52 | 72 |
| -22 | 52 | 72 |
| -21 | 53 | 72 |
| -20 | 53 | 72 |
| -19 | 54 | 72 |
| -18 | 54 | 73 |
| -17 | 54 | 73 |
| -16 | 55 | 73 |
| -15 | 55 | 73 |
| -14 | 54 | 72 |
| -13 | 54 | 71 |
| -12 | 53 | 69 |
| -11 | 52 | 68 |
| -10 | 51 | 67 |
| -9 | 50 | 66 |
| -8 | 50 | 65 |
| -7 | 49 | 64 |
| -6 | 48 | 62 |
| -5 | 47 | 62 |
| -4 | 46 | 62 |
| -3 | 46 | 62 |
| -2 | 45 | 62 |
| -1 | 44 | 62 |
| 0 | 44 | 62 |
| 1 | 44 | 62 |
| 2 | 44 | 62 |
| 3 | 44 | 62 |
| 4 | 44 | 62 |
| 5 | 44 | 62 |
| 6 | 44 | 62 |
| 7 | 44 | 62 |
| 8 | 44 | 62 |
| 9 | 44 | 62 |
| 10 | 44 | 62 |

t_{см} авт- температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления для регулируемых узлов

t_{ос} авт- температура обратной сетевой воды из системы отопления для регулируемых узлов

Начальник участка тепловой инспекции
ГП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
А.В.Любич

Начальник участка №9
ГП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
И.А.Пинчук